

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Producteur Carrière NEXSTONE : Site de Matignicourt
Désignation Grave 0/16 Roulé
Nature pétrographique Alluvions Silico-Calcaire
Élaboration Roulé
Code produit GR0/16RR

Entité Carrière NEXSTONE : Site de Matignicourt
Adresse RD13
51300 MATIGNICOURT
Téléphone


PARTIE NORMATIVE - Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire	Norme	Code
0/16	NF P18-545 - article 10	B

	0,063	0,25	0,5	1	2	4	D/2	8	10	12,5	14	D	1,4D	2D	f	MB
Incertitude U	1				4		3					2	1	0		0,5
Vss+u	11				64		93					99	100	100		2
Vss	10				60		90					97	100	100		1,5
Vsi	0				20		50					87	98	100		
Vsi-u	0				16		47					85	97	100		

PARTIE INFORMATIVE - Résultats de production

	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025	du 05/02/2024 au 28/05/2025
	0,063	0,25	0,5	1	2	4	8	10	12,5	14	16	22,4	31,5	f	MB
Maximum Xf + 1,25*sf Moyenne Xf Xf - 1,25*sf Minimum	2,5	14	22	28	40	60	72	78	87	90	96	100	100	2,5	1,5
	1,7	13	21	27	38	58	71	77	85	89	95	100	100	1,9	1,3
	1,2	10	18	24	33	51	65	71	81	86	93	100	100	1,3	1,2
	0,6	7	15	20	28	45	59	66	76	83	90	100	100	0,6	1,1
	0,5	6	11	15	22	41	54	61	74	81	89	99	100	0,6	0,9
Ecart type sf	0,44	2,20	2,67	3,12	3,82	5,07	4,68	4,25	3,34	2,36	1,76	0,17	0,00	0,53	0,10
Nombre résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

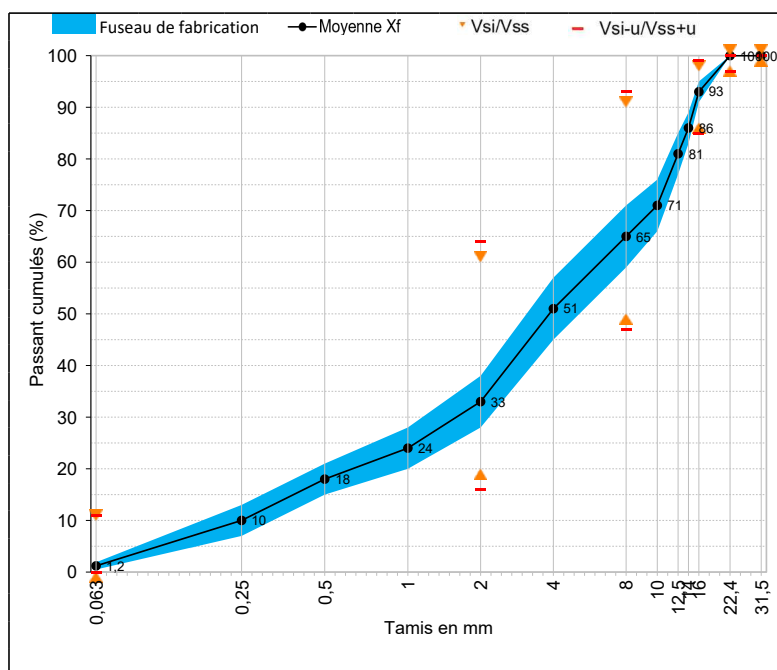

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Norme	Résultat	Spécification
FI	NF EN 933-3	29 % (du 21/05/2025)	-
LA	NF EN 1097-2	28 (du 28/04/2025)	≤ 30
MDE	NF EN 1097-1	11 (du 28/04/2025)	-
Ab0/D	NF EN 1097-6	1,2 % (du 28/03/2025)	-
MVR 0-D	NF EN 1097-6	2,62 Mg/m3 (du 28/03/2025)	-
F	NF EN 1367-1	0,6 % (du 23/01/2025)	≤ 1
CI	NF EN 1744-1	0,001 % (du 28/03/2025)	-
S	NF EN 1744-1	0,03 % (du 28/03/2025)	≤ 1
AS	NF EN 1744-1	0,099 % (du 28/03/2025)	≤ 0,2
MH	NF EN 1744-1	Négatif (du 28/03/2025)	-
Na2OEq (%)	XP P 18-544	0,0023 % (du 28/03/2025)	-

commentaires / observations

vérifié par: Cyril MALOT
Technicien de Laboratoire

le: 24/06/2025

